




SCHNITT F-F
SEZIONE F-F

M = 1:50
SC = 1:50

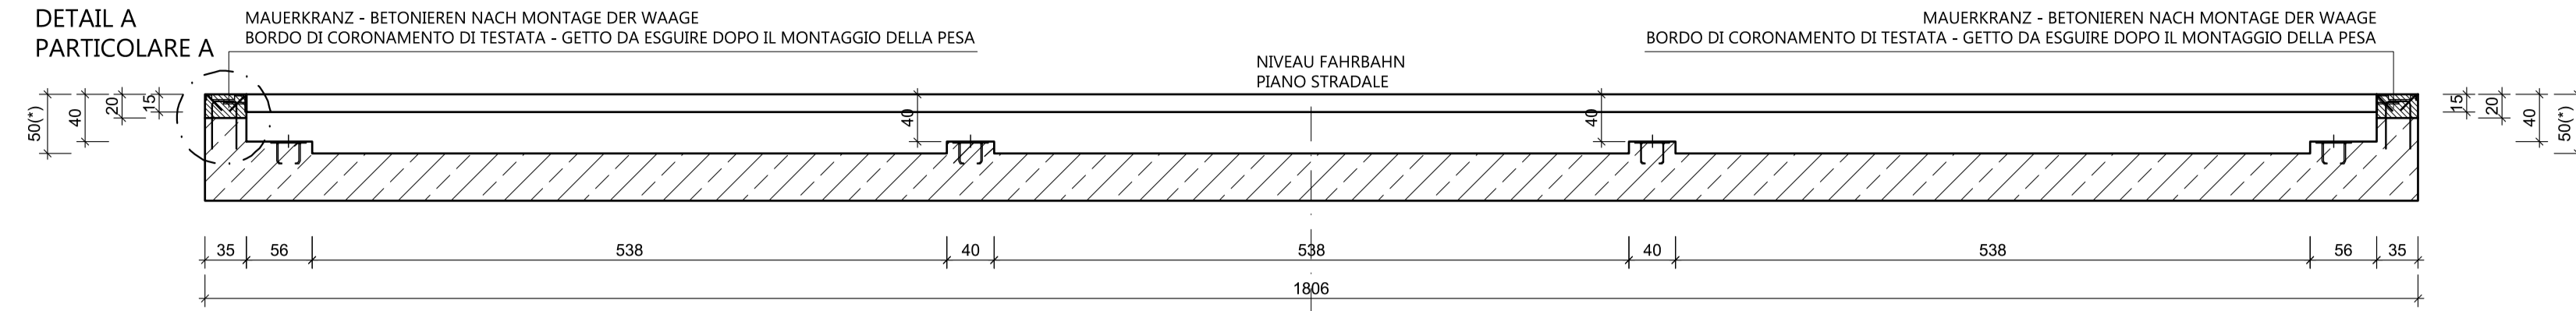

GRUNDRISSE
PIANTA

M = 1:50
SC = 1:50

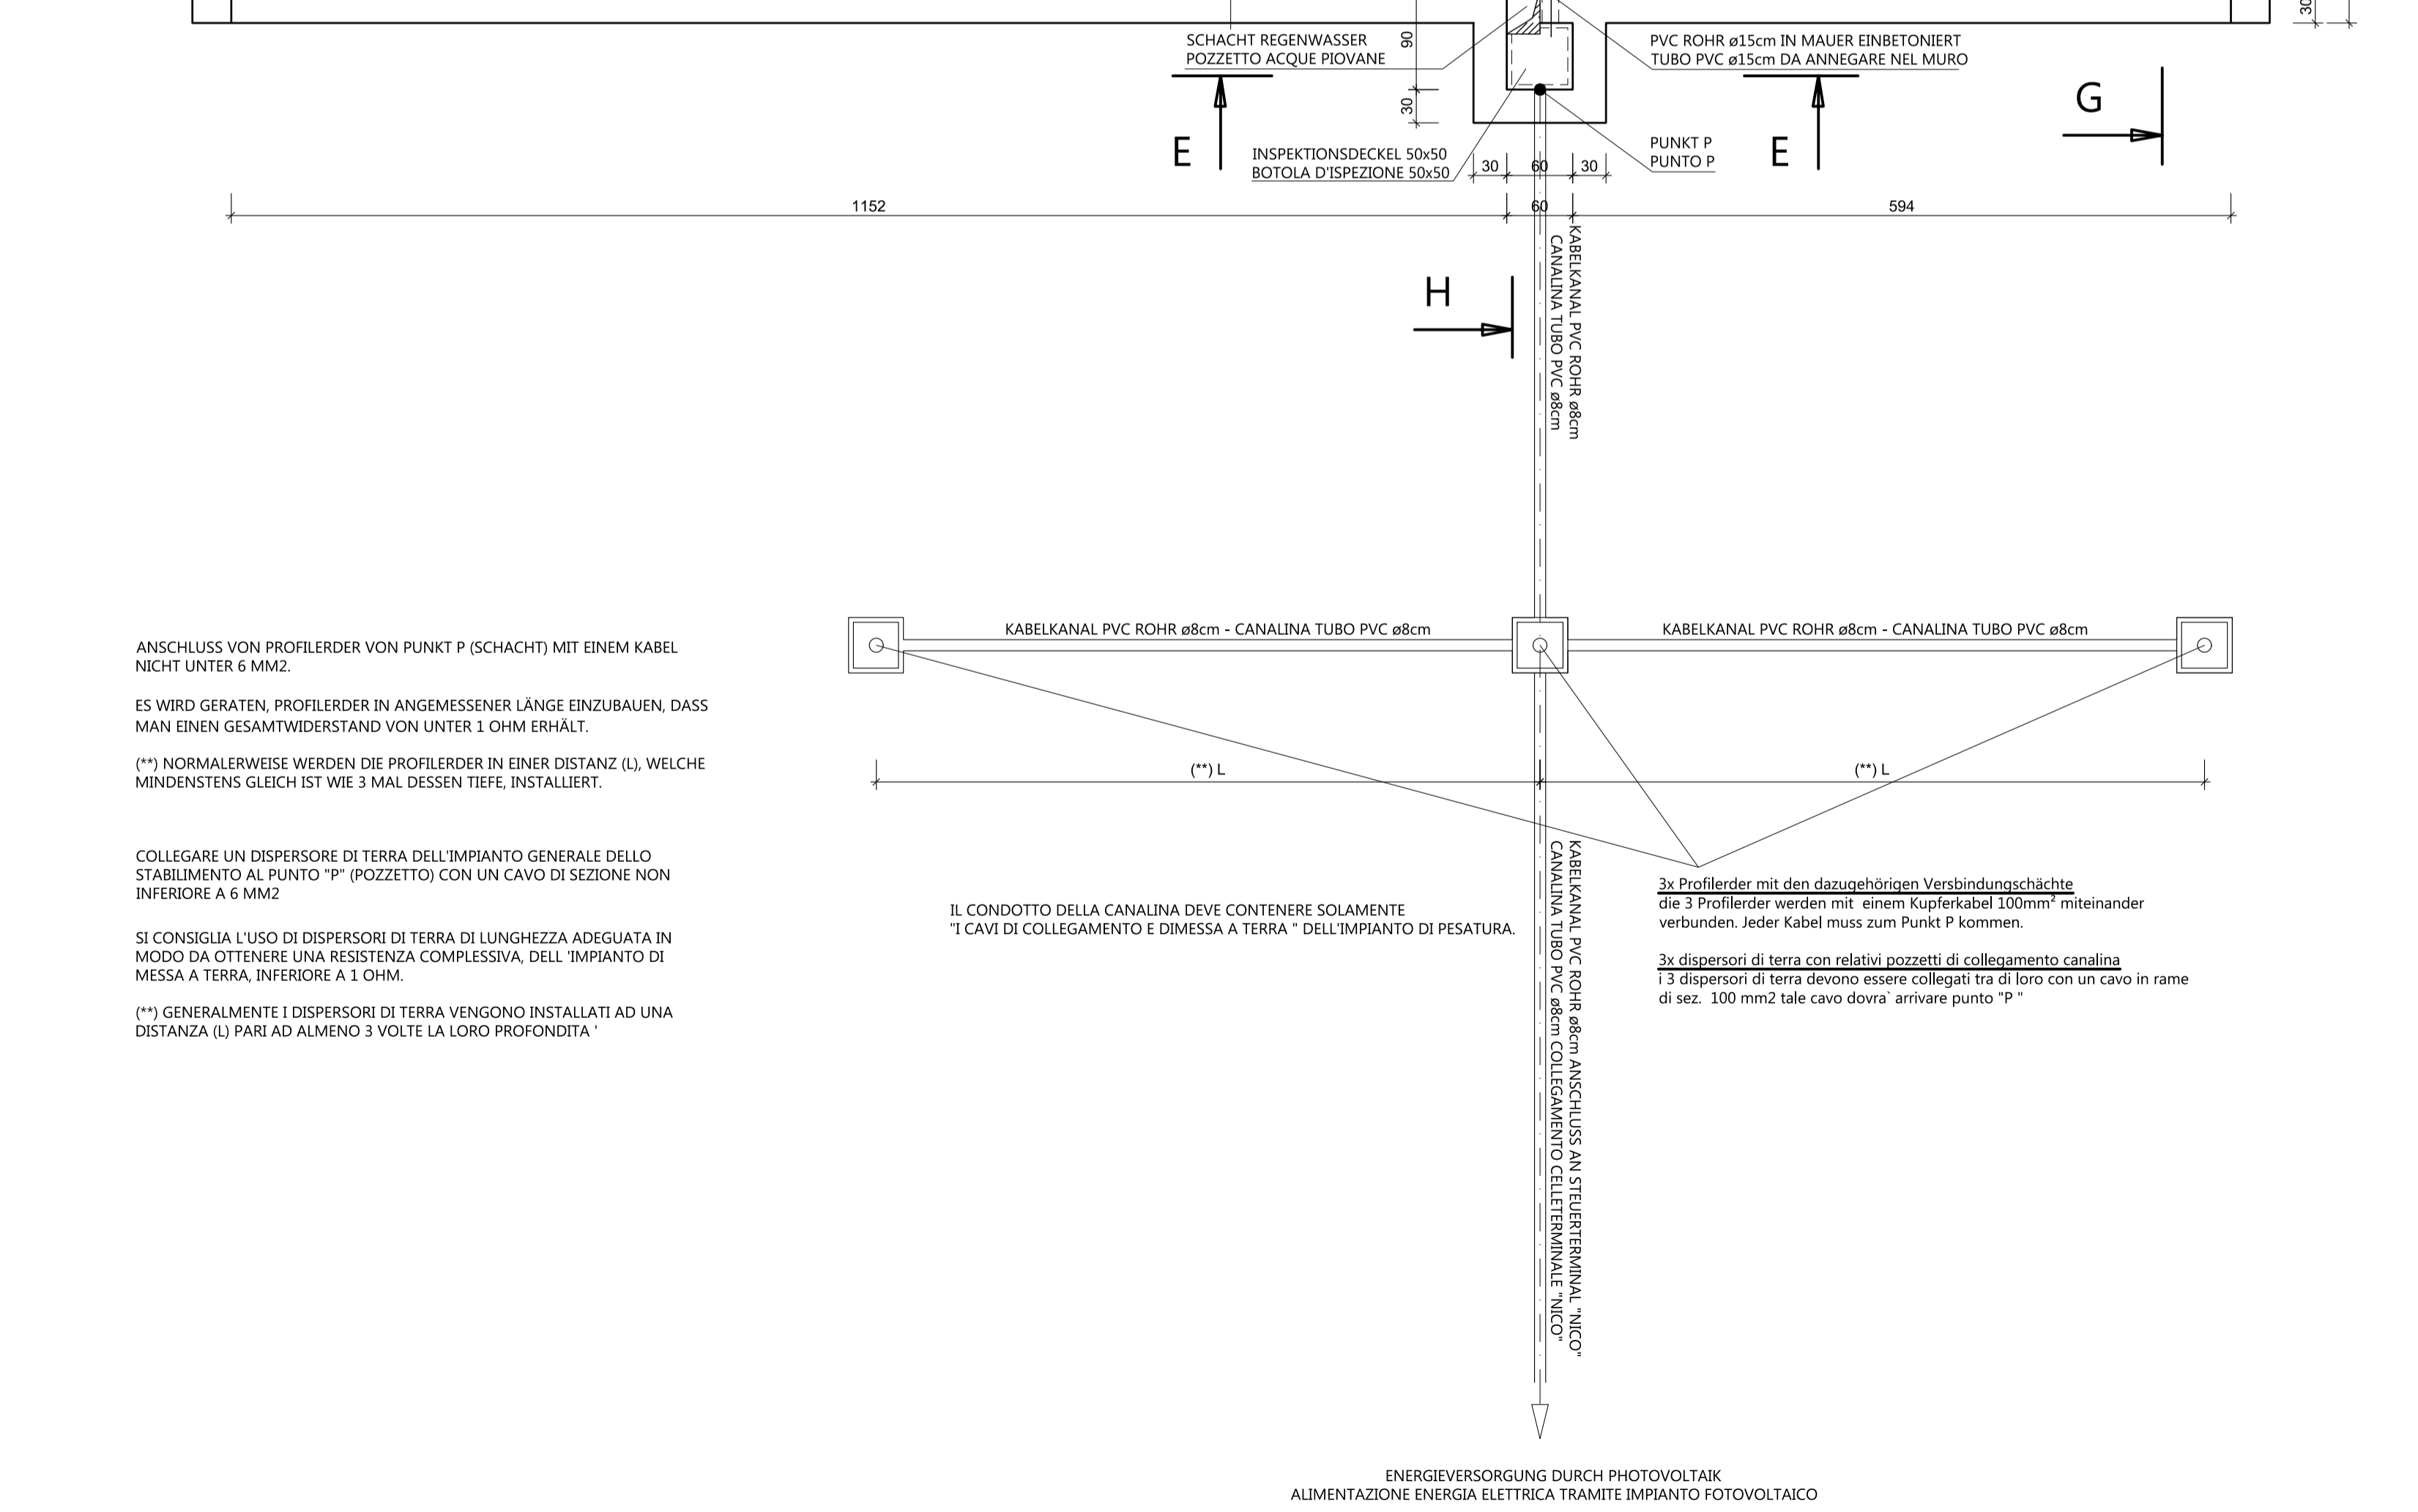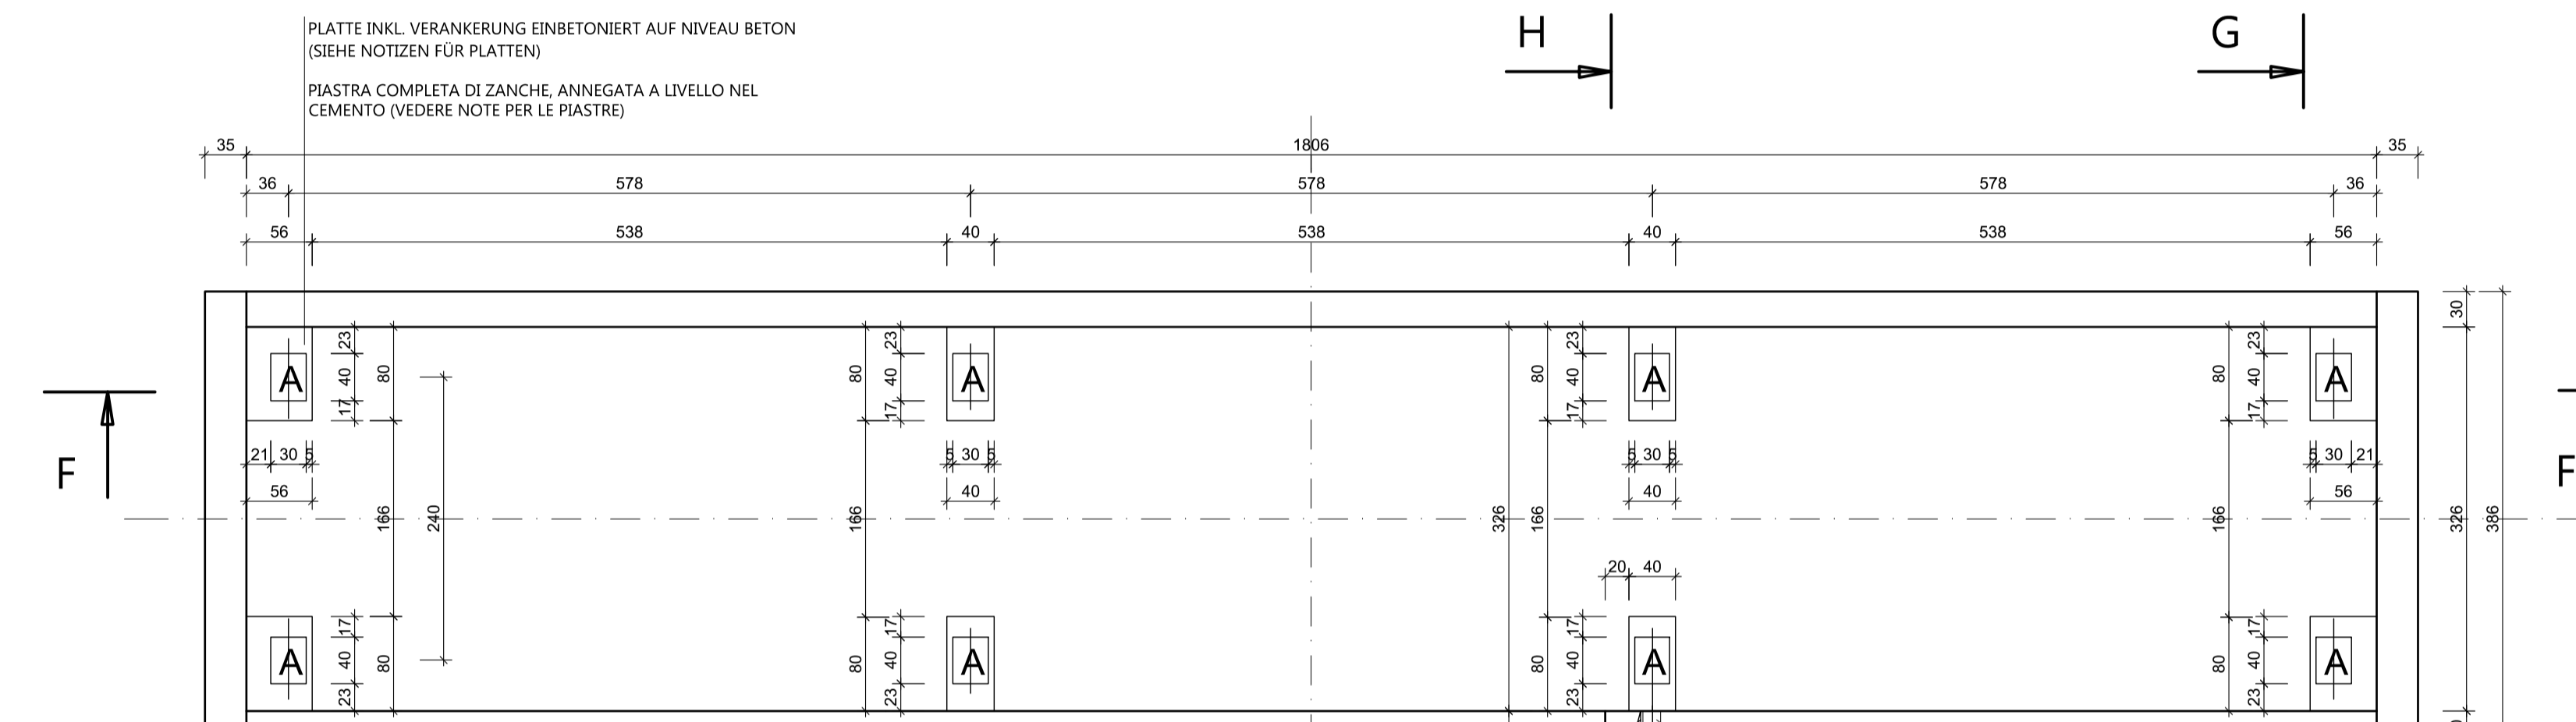


ANSCHLUSS VON PROFILERDER VON PUNKT P (SCHACHT) MIT EINEM KABEL NICHT UNTER 6 MMZ.
ES WIRD GERATEN, PROFILERDER IN ANGEMESSENER LÄNGE EINZUBAUEN, DASS MAN EINEN GESAMTWIDERSTAND VON UNTER 1 OHM ERHALT.
(**) NORMALERWEISE WERDEN DIE PROFILERDER IN EINER DISTANZ (L), WELCHE MINDESTENS GLEICH IST WIE 3 MAL DESSEN TIEFE, INSTALLIERT.
COLLEGARE UN DISPENSORE DI TERRA DELL'IMPIANTO GENERALE DELLO STABILIMENTO AL PUNTO "P" (POZZETTO) CON UN CAVO DI SEZIONE NON INFERIORE A 6 MMZ
SI CONSIGLIA L'USO DI DISPERSORI DI TERRA DI LUNGHEZZA ADEGUATA IN MODO DA OTTENERE UNA RESISTENZA COMPLESSIVA, DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA, INFERIORE A 1 OHM.
(**) GENERALMENTE I DISPERSORI DI TERRA VENGONO INSTALLATI AD UNA DISTANZA (L) PARI AD ALMENO 3 VOLTE LA LORO PROFONDITÀ

IL CONDOTTO DELLA CANALINA DEVE CONTENERE SOLAMENTE 1 CAVI DI COLLEGAMENTO E DIMESSA A TERRA DELL'IMPIANTO DI PESATURA.
3x Profilerder mit den dazugehörigen Verbindungschächte die 3 Profilerder werden mit einem Kupferkabel 100mm² miteinander verbunden. Jeder Kabel muss zum Punkt P kommen.
3x dispersori di terra con relativi pozzetti di collegamento canalina I 3 dispersori di terra devono essere collegati tra di loro con un cavo in rame di sez. 100 mm² tale cavo dovrà arrivare punto "P"


ENERGIEVERSORGUNG DURCH PHOTOVOLTAIK
ALIMENTAZIONE ENERGIA ELETTRICA TRAMITE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

SCHNITT G-G
SEZIONE G-G

M = 1:50
SC = 1:50

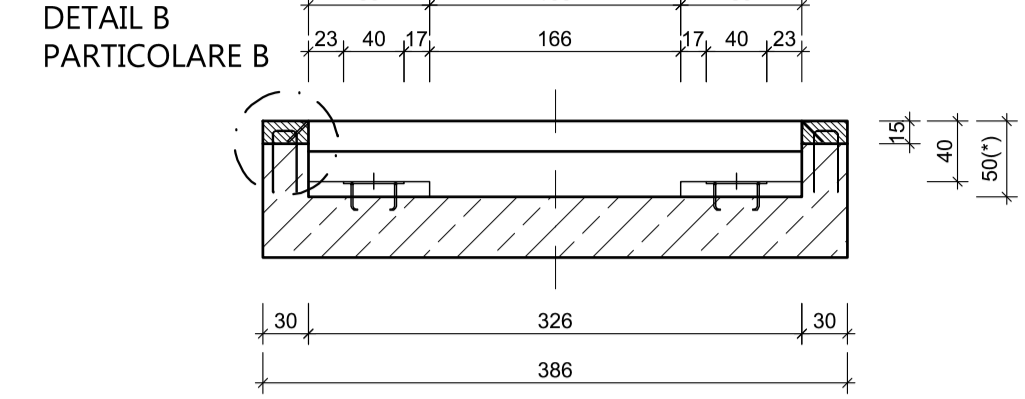


DETAIL A
PARTICOLARE A

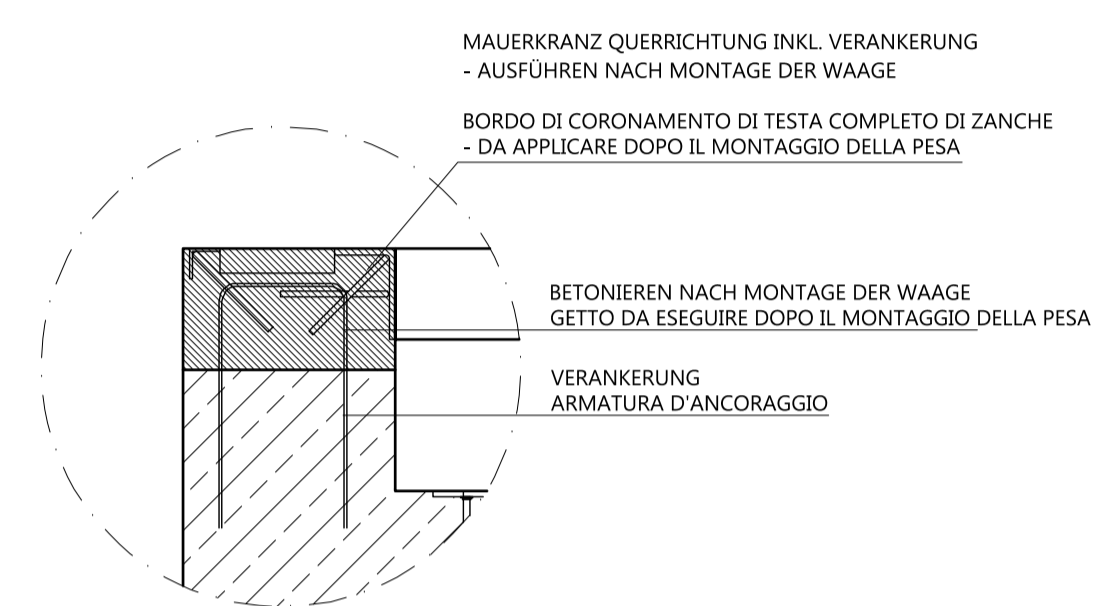

NOTIZEN FÜR DEN WASSERSAMMELSCHACHT
ES WIRD GERATEN, DEN SCHACHT DORT ZU ERBAUEN, WO ER IN DER ZEICHNUNG VORGESEHEN IST, DA ES DER EINZIGE BEREICH IST INSPEKTIONEN DURCHFÜHREN.
-FÜR HOHE GRUNDWASSERSPIEGEL IST DER SCHACHT WASSERDICHT AUSZUFÜHREN
-FÜR NIEDERE GRUNDWASSERSPIEGEL IST DER SCHACHT NICHT WASSERDICHT AUSZUFÜHREN
ES IST WICHTIG, EIN DRAINAGESYSTEM ZU REALISIEREN, UM ZU VERMEIDEN, DASS WASSER UNTER DIE WAAGE GELANGT.

NOTE PER IL POZZETTO RACCOLTA ACQUA
PREFERIBILE COSTRUIRE IL POZZETTO DOVE È INDICATO NEL DISEGNO IN QUANTO SARÀ L'UNICA ZONA DI ACCESSO PER UNA EVENTUALE ISPEZIONE.
-PER FALDE ACQUIFERE ALTE IL POZZETTO DEVE ESSERE COSTRUITO A TENUTA.
-PER FALDE BASSE IL POZZETTO PUÒ ANCHE ESSERE COSTRUITO A PERDERE.
È IMPORTANTE REALIZZARE UN SISTEMA DI DRENAGGIO TALE DA EVITARE IL RISTAGNO DI ACQUA SOTTO LA PESA.


SCHNITT E-E
SEZIONE E-E

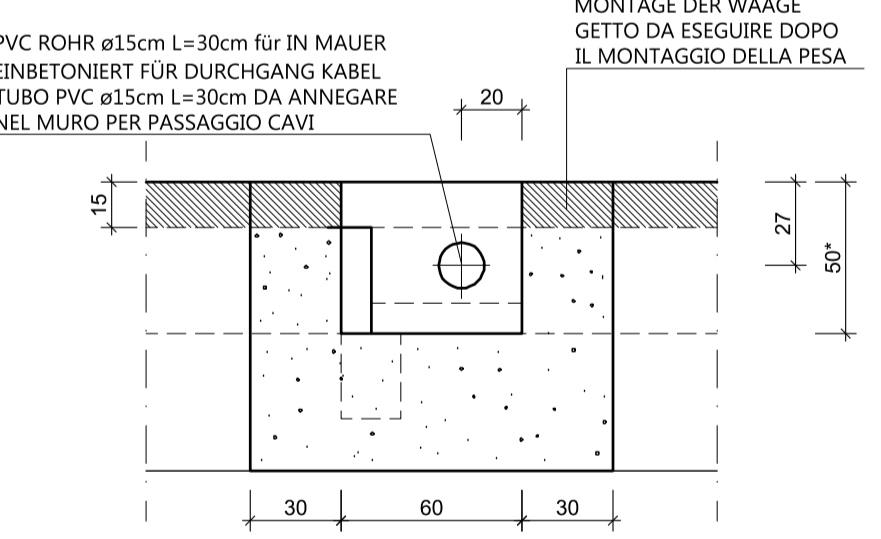


WICHTIG
* ACHTUNG: IM EVENTUELLEN FALLE VON VORKOMMEN VON LEHM, SCHOTTER, STAUB O ANDEREN LOCKERMATERIALIEN, UM EINE EINWANDFREIE FUNKTIONALITÄT DER WAAGE ZU GARANTIEREN, SOLL EIN GRABEN MIT EINER TIEFE VON ÜBER 50CM REALISIERT WERDEN.
DAS NIVEAU DER LÄNGSMAUERN (LÄNGE 1806 CM) DER WANNE MÜSSEN - 15CM UNTER DER FAHRBAHN SEIN.
DAS NIVEAU DER QUERMAUERN (LÄNGE 386 CM) DER WANNE MÜSSEN - 20CM UNTER DER FAHRBAHN SEIN.
DIE WAAGE MUSS VOR DER REALISIERUNG DER MAUERABSCHLÜSSE MONTIERT WERDEN.
STÜTZEN UND PLATTEN WERDEN GENAU IM NIVEAU FERTIGGESTELLT.
DIE BODENPLATTE MUSS SO GENEIGT WERDEN, DAMIT DAS WASSER IN DEN SAMMELSCHACHT FLIEßT.
IMPORTANTE
* ATTENZIONE: NEL CASO DI AMBIENTI CON ELEVATE PRESENZE DI FANGO, GHIAIA, POLVERI O ALTRI DETRITTI PER UNA BUONA FUNZIONALITÀ DELLA PESA SI CONSIGLIA DI REALIZZARE UNA FOSSA CON UNA PROFONDITÀ SUPERIORE AI 50 CM SOPRA INDICATI.
I MURI LONGITUDINALI (LUNGH. 1806 CM) DELLA VASCA DEBONO FERMARSI A - 15 CM DAL PIANO STRADALE.
I MURI DI TESTATA (LARGH. 386 CM) DELLA VASCA DEBONO FERMARSI A - 20 CM DAL PIANO STRADALE.
IL GETTO FINALE DEI MURI LONGITUDINALI E DI TESTATA È DA ESEGUIRE DOPO AVER MONTATO LA PESA CON I RELATIVI BORDI DI CORONAMENTO.
FINIRE I PILASTRI CON LE PIASTRE PERFETTAMENTE A LIVELLO.
IL SOLETTE DI FONDO DELLA VASCA DEVE AVERE LA PENDENZA NECESSARIA PER CONVOGLIARE L'ACQUA NEL POZZETTO DI RACCOLTA.

SCHNITT H-H
SEZIONE H-H


M = 1:50
SC = 1:50

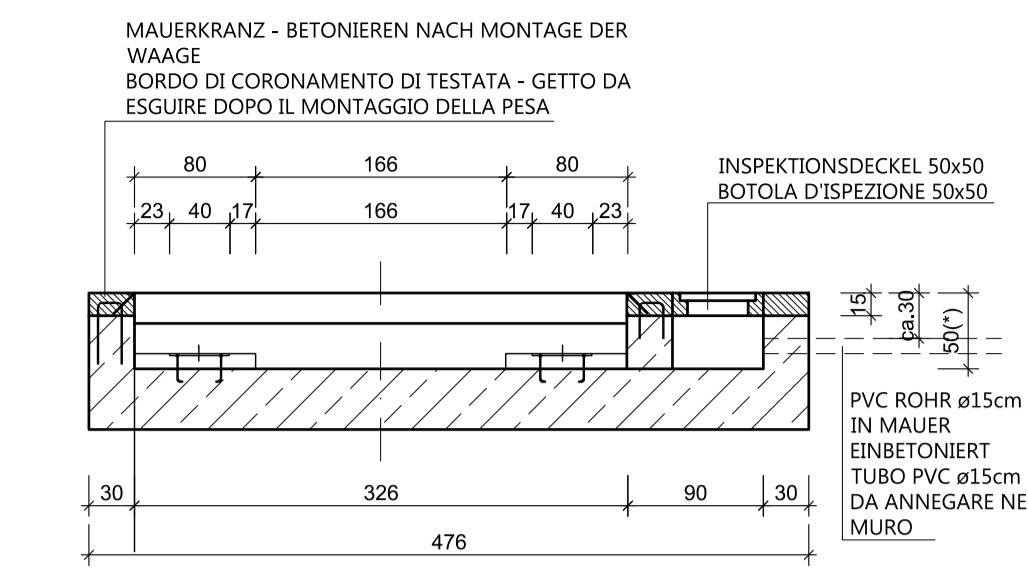

DETAIL B
PARTICOLARE B

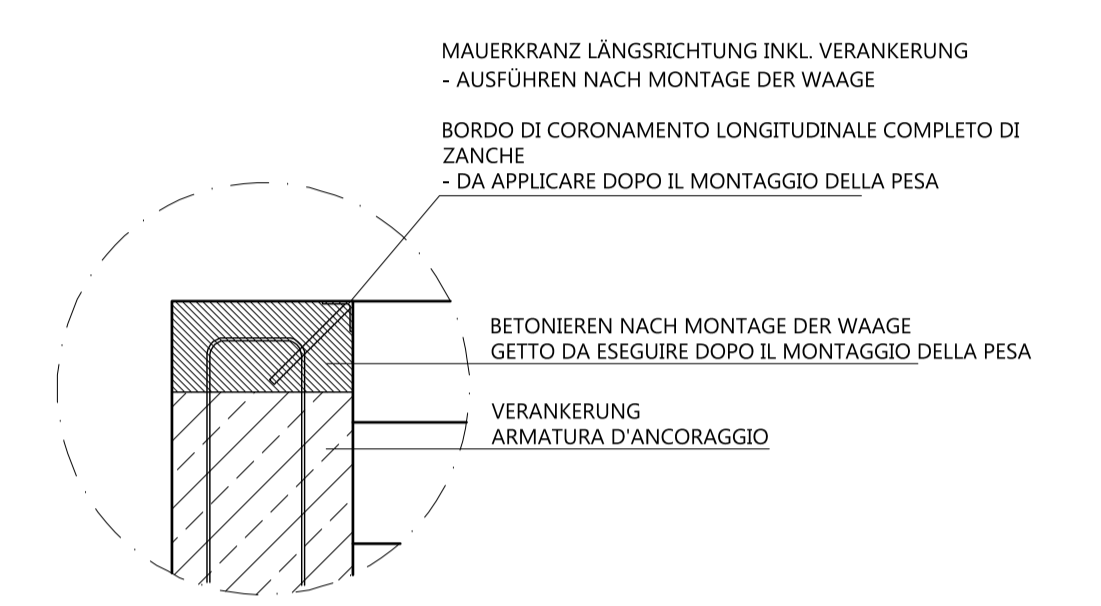

**EIGENSCHAFTEN STAHLPLATTEN
CARATTERISTICHE PIASTRE**
8x PLATTE A 40x30x1cm, vertikale Last 16000kg (pro Platte)
8x PIASTRE A 40x30x1cm, carico verticale 16000kg (alla piastra)
5x LÖCHER ø5cm
5x FORO ø5cm
PER FAVORIRE LO SFILATO DURANTE LA LORO POSA

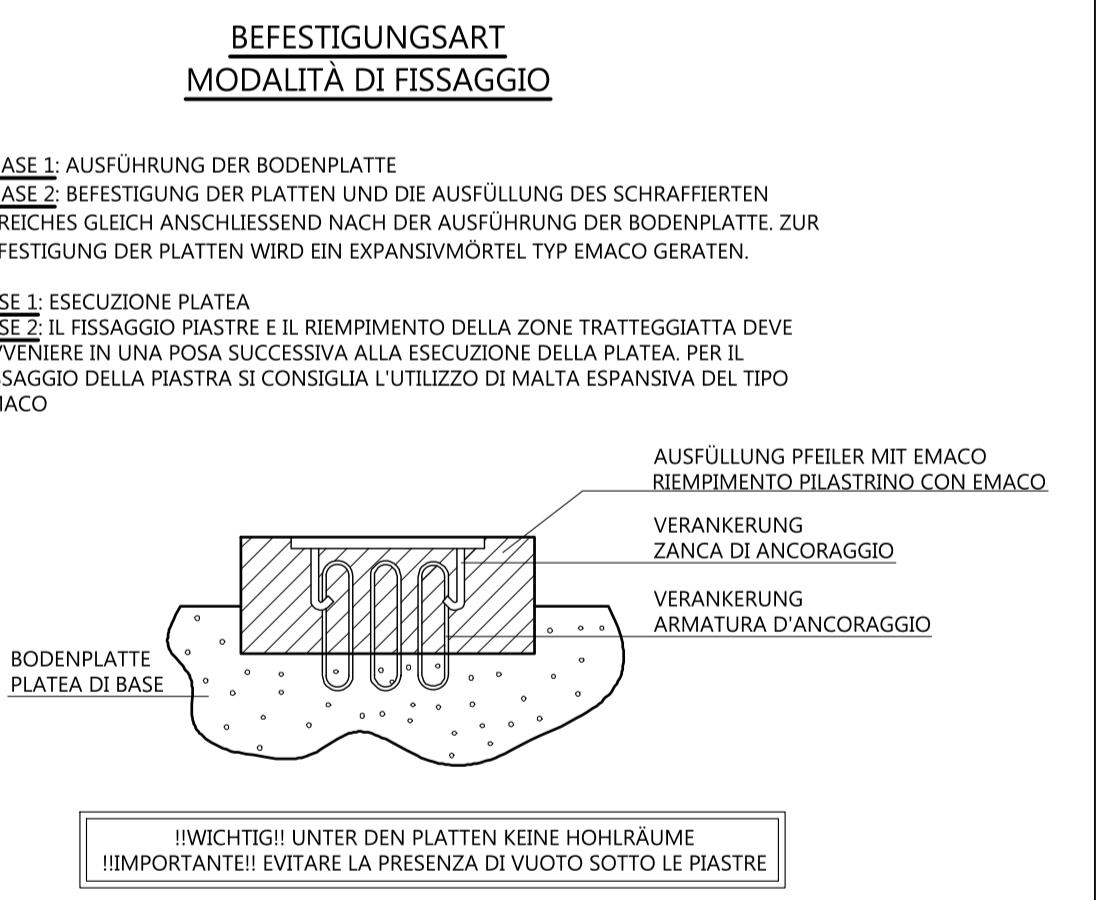

Bauherr	Committente					
Mair Josef & Co. KG des Mair Klaus Lafermweg, Nr. 6 I-39028 Schlanders (BZ)	Mair Josef & Co. s.a.s. di Mair Klaus Via Lafern, n° 6 I-39028 Silandro (BZ)					
Bauvorhaben	Progetto					
Sarner Rosa-Porphyrbruch "Vormeswald" Gemeinde Sarntal	Cava del porfido rosa di Sarentino "Vormeswald" Comune di Val Sarentino					
Inhalt	Contenuto					
Varianteprojekt	Progetto di variante					
Waage	1:50 Pesa					
	1:50					
Dr. Ing. Johann Röck						
Dr. Ing. Johann Röck Dr. Ing. Hansjörg Weger Dr. Arch. Raimund Hofer Dr. Ing. Ivan Stullfesser						
Seehauser & Partner - Giottostalle 19/Via Giotta 19 - I-39100 Bozen/Bolzano Tel. +39 0471 971 661 - Fax +39 0471 302 828 - info@pps-group.it - www.seehauser.it						
Projekt Nr. Progetto n°	Incaricato di progetto	Sachbearbeiter Redattore	Prüfer Controllore	File Layout	Dokument Documento	Version Versione
170565P	J. Röck	E. Tabloner	J. Röck	170565P_AP-VAR1_04_Detail.dwg 170565P_AP-VAR1_04-L_Waage		
Version/e	Datum/Data	Beschreibung/Descrizione				
a	07/2017	elta Erstversion/Prima versione				
b	-	-				
c	-	-				
					4.1	-